






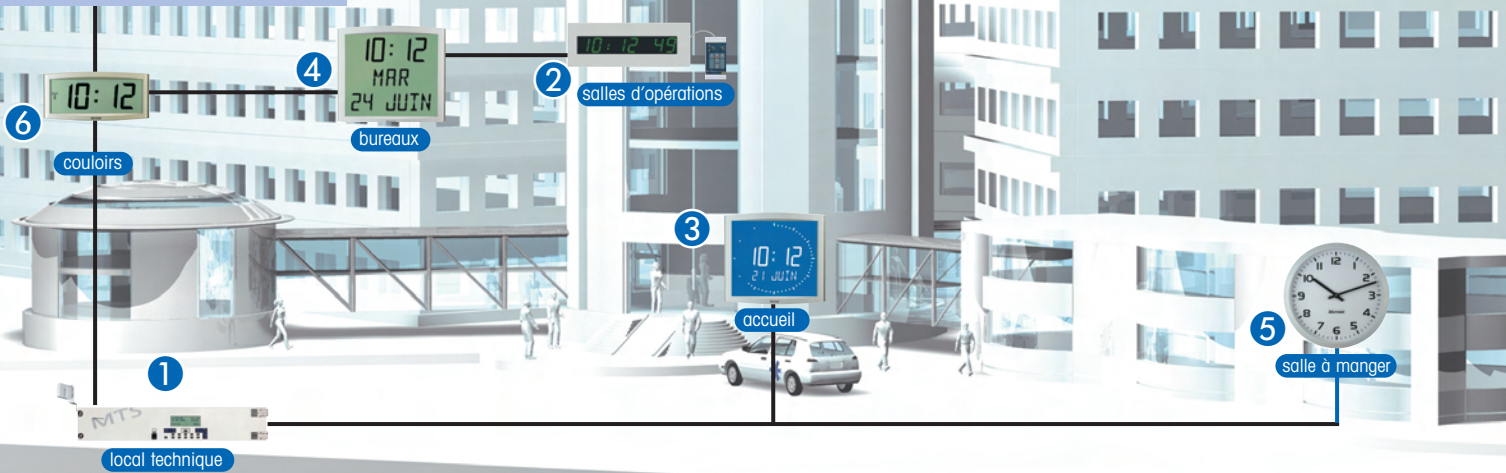

Hôpitaux

Liaison filaire, émission AFNOR
Temps codé pour horloges
Câble SYT1 section 5 ou 8/10
sans écran



Lieu	Description	Préconisation	Variante
1 local technique	Centrale horaire MTS Horloge mère, radio synchronisée, sortie horloge temps codé. Alimentation 230 V Sortie IP/RS 232/422	 Centrale horaire MTS IP	Microquartz S Microquartz Delta Centrale horaire CTC
2 salles d'opérations	Horloge numérique à diodes Heure, minute, seconde Boîtier inox, face avant étanche encastrable, livré avec pupitre chronomètre Alimentation 230 V	 Style 5 S Salle d'opérations	
3 accueil	Horloge à cristaux liquides avec rétro éclairage Heure, minute, date seconde Alimentation 230 V	 Opalys Ellipse	Cristalys 14 Cristalys Date Profil 940 I Style 7 E
4 bureaux	Horloge calendrier digitale à cristaux liquides Alimentation par piles ou TBT	 Cristalys Date	Cristalys 7 Style 5 Date Style 7
5 salle à manger	Horloge ronde à aiguilles Heure, minute, diamètre 40 cm Alimentation TBT	 Profil 940 I	Cristalys 14 Style 7 Profil 930 I
6 couloirs	Horloge à cristaux liquides Heure, minute Alimentation par piles ou TBT	 Cristalys 7	Profil 930 Style 7 Style 5